

承認番号：6409-021  
文書番号：17075873  
平成28年7月7日

タイルカーペット用接着剤  
CP - 7L 試験成績書

株式会社タイルメント  
技術開発センター

### 1. 目的

タイルカーペット用接着剤「CP-7L」の接着性能試験を行なう。

### 2. 試験項目

引張せん断接着強さ試験（JIS A 5536 に準ずる）

### 3. 供試材料

被着材：タイルカーペット（50×100mm）

下地材：亜鉛鋼板

### 4. 試験方法


標準状態にて、下地材に接着剤が 0.1mm 厚になるように刷毛ブラシにて塗布し、オープンタイルを 20 分を取る。50×100mm に切断した被着材を接着面積が 250 ㎡になるように張付け、5 kg のローラーを用いて圧着し、試験体とした。

養生条件：標準状態にて 168 時間

測定方法：テンシロン万能試験機 RTF-2410 により変位速度 10mm/min にて測定した。

### 5. 試験結果

	引張強さ	破壊状態
	N/mm <sup>2</sup>	%
タイルカーペット	0.03	AF100

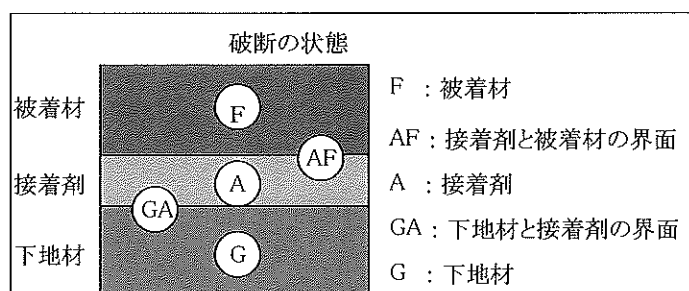

\*接着強さは規格値以上、また、それ未満の場合でも最大面積を示す破断の位置が F 又は G であれば合格とする。

●本試験成績書の記載内容は、当社の試験データを基に作成し、十分信頼し得るものと確信しておりますが保証値ではございません。現場施工においては施工箇所の環境・使用材料・施工条件などが異なりますので、確実な施工を行なう為にも施工前に用途・条件などをご自身で十分ご検討下さい。